

引き続き探しています

National


ナショナル

FF式石油暖房機

一酸化炭素(無臭)が室内に漏れ出し
死亡事故に至るおそれ

2005年(平成17年)4月21日と11月30日に
リコール社告をさせていただき、製品回収・点検を
進めてまいりました。引き続き回収・点検を進めて
まいりますので、ご協力をお願いいたします

23%
残り
約3万4千台




確認済
77%

対象製品をお引き取りの際は、1台当たり
5万円をお支払いいたします

大変ご迷惑をおかけしております 謹んで深くお詫び申し上げます

ナショナルFF式石油温風機

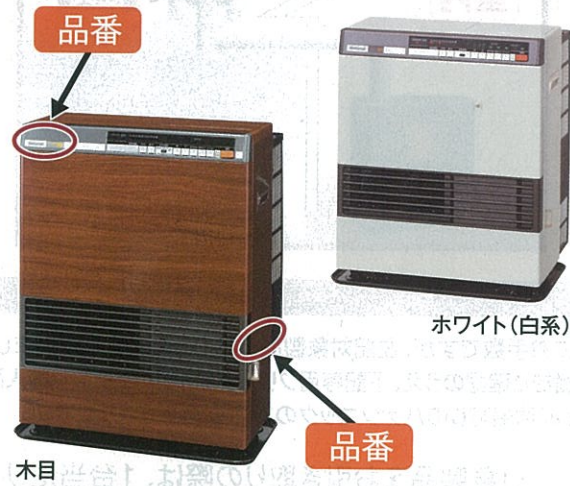


木目

ホワイト(白系)

1985年(昭和60年)製~1991年(平成3年)製

OK-2525	OK-3536
OK-2526	OK-3537
OK-2535	OK-4020
OK-2536	OK-4030
OK-3525	OK-2526HA
OK-3526	OK-3527HA
OK-3527	OK-4020HA
OK-3535	

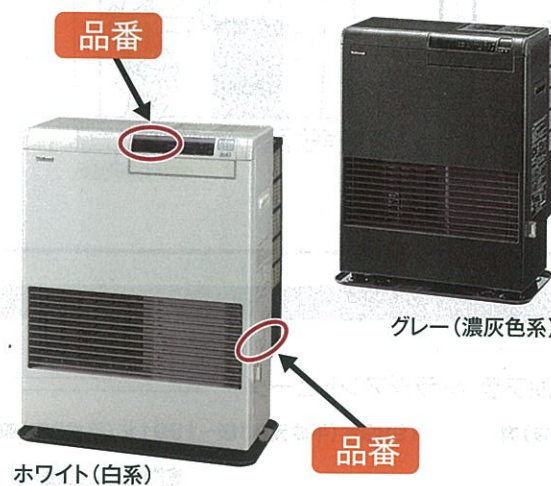

ホワイト(白系)

グレー(濃灰色系)

1991年(平成3年)製~1992年(平成4年)製

OK-302B	OK-402B
OK-303B	OK-403B

ナショナル石油フラットラジアントヒーター



グレー(濃灰色系)

ホワイト(白系)

1989年(平成元年)製~1991年(平成3年)製

OK-R500F	OK-V501F
OK-R501F	OK-U501AF



グレー(濃灰色系)

ホワイト(白系)

1989年(平成元年)製~1991年(平成3年)製

OK-R800C
OK-R800AC

上記2製品には
屋外に煙突が
あります



上記の製品には
屋外に給排気筒が
あります



品番をご確認のうえ、下記フリーダイヤルにご連絡ください ※携帯電話・PHSからもご利用になれます



0120-872-773

FAX(専用)

0120-870-779

【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
上記時間外につきましては、留守番電話にて受け付けさせていただきます

既に廃棄された対象製品の情報もお待ちしております

パナソニック株式会社(旧社名:松下電器産業株式会社)

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの
『個人情報』は、対象製品のお引き取り、点検修理の
目的以外には使用いたしません

Webサイト <http://panasonic.com/jp/>



裏面も
ご確認
ください